



**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN POR CATEGORÍAS**

RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN ABIERTA CON PRECALIFICACIÓN N° Doc250877321

VP-LIC-LIC-010-2021

**CC-007D_A " HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL – PROYECTO
DIAMANTE "**

**PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE
JULIO 2021**

Contenido

1. DISPOSICIONES GENERALES	3
2. ENCARGO A LICITAR	3
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	3
2.2. ALCANCE DEL ENCARGO.....	4
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN	6
2.4. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN	6
3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR.....	8
3.1. REQUISITOS FINANCIEROS	9
3.2. REQUISITOS TÉCNICOS	10
3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD	10
4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN	11
4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS	11
4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES.....	11
4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS	11
4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD	11
4.5. ANTECEDENTES LEGALES	12
5. POSTULACIÓN AL PROCESO DE licitación	12
6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN.....	15
7. FORMULARIOS.....	16

CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE

1. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso de Precalificación para una Licitación Abierta con Precalificación. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican para ser posteriormente invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin necesidad de CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión y sin derecho del participante a solicitar indemnización alguna por esta razón.

No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO o posean Asignación Restringida.

2. ENCARGO A LICITAR

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al proceso de precalificación del Encargo denominado **CC-007D_A "Habilitación Sistema Eléctrico Principal-Proyecto Diamante"**.

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar el servicio de construcción que considera el **montaje y habilitación de infraestructura eléctrica en los niveles de Hundimiento, Producción, Sub Nivel de Ventilación, Transporte Intermedio, Teniente 8 y ADIT 77** del Proyecto Diamante (PD) de la Cartera de Proyectos Teniente (CPT), se considera, principalmente, el **montaje y puesta en marcha (PEM) de subestaciones** fijas y móviles en su conjunto.

El alcance de las obras eléctricas principalmente está destinado a la habilitación de salas eléctricas fijas, subestaciones móviles, salas de automatización, iluminación principal de salas eléctricas y áreas cercanas, tendido de alimentadores principales de 33 kV y 13,8 kV requerida para la operación del Proyecto Diamante.

Las obras serán ejecutadas en diferentes áreas del proyecto, en todos los niveles de la mina. El alcance del servicio incluye las obras civiles para la Subestación Principal y fijas en el nivel de transporte intermedio, obras mecánicas para el suministro e instalación del sistema de protección contra incendio, equipos de presurización y ventilación para salas eléctricas y salas de comunicación e instrumentación para la habilitación de las subestaciones fijas y móviles.

El alcance incluye el montaje de todos los equipos eléctricos principales de cada Subestación que serán adquiridos por CODELCO (Switchgears de MT, Subestaciones de 13,8 kV, Transformadores tipo seco, Centros de Distribución de Cargas, Centros de Control de Motores; la adquisición y montaje de todos los otros equipamientos restantes de la S/E definidos por la ingeniería, que son parte del listado de los equipos principales; la canalización interna de la S/E; la canalización exterior de la S/E; iluminación interna y externa; instalación y suministro de la malla de tierra de la S/E; construcción de la plataforma y fundaciones; estructuras de techo; salidas de emergencia; puertas; gabinetes del Sistema de Protecciones, Sistema de Detección y Extinción de incendio, Sistemas de Ventilación y Presurización de la sala eléctrica, etc. También es parte de este Contrato la habilitación del Sistema de Puesta a Tierra General de la mina, que considera la interconexión de todas las SSEE.

CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO

El resumen de las obras a ejecutar correspondiente a la Construcción y Montaje del sistema eléctrico comprende a las siguientes subestaciones:

ÍTEM	Equipo	TAG	Ubicación	Observaciones
1	Subestación	06514-SEE-001	Nivel de Transporte Intermedio	Operación, 33 kV
2	Subestación	02313-SEE-001	Nivel de Transporte Intermedio	Operación, 33 kV
3	Subestación	02313-SEE-002	Nivel de Transporte Intermedio	Operación, 33 kV
4	Subestación	02313-SEE-006	Nivel de Transporte Intermedio	Operación, 33 kV
5	SEU	2000-SEU-152	Nivel de Transporte Intermedio	Construcción, 13,8 kV
6	SEU	02313-SEU-001	Nivel de Transporte Intermedio	Construcción, 13,8 kV
7	SEU	02313-SEU-002	Nivel de Transporte Intermedio	Bomba Hidráulica, 13,8 kV
8	SEU	02192-SEU-001	Nivel de Hundimiento	Construcción y Operación 13,8 kV
9	SEU	02192-SEU-002	Nivel de Hundimiento	Operación 13,8 kV
10	SEU	02192-SEU-003	Nivel de Hundimiento	Fracturamiento Hidráulico 13,8 kV
11	SEU	02000-SEU-153	Nivel de Producción	Construcción y Operación 13,8 kV
12	SEU	02217-SEU-001	Nivel de Producción	Construcción y Operación 13,8 kV
13	SEU	02217-SEU-002	Nivel de Producción	Fracturamiento Hidráulico 13,8 kV
14	SEU	02217-SEU-003	Nivel de Producción	Construcción y Operación 13,8 kV
15	SEU	02217-SEU-004	Nivel de Producción	Bomba Hidráulica 13,8 kV
16	SEU	02217-SEU-005	Nivel de Producción	Construcción y Operación 13,8 kV

CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE

PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE

Figura 2-1: Esquema General Proyecto Diamante – División El Teniente


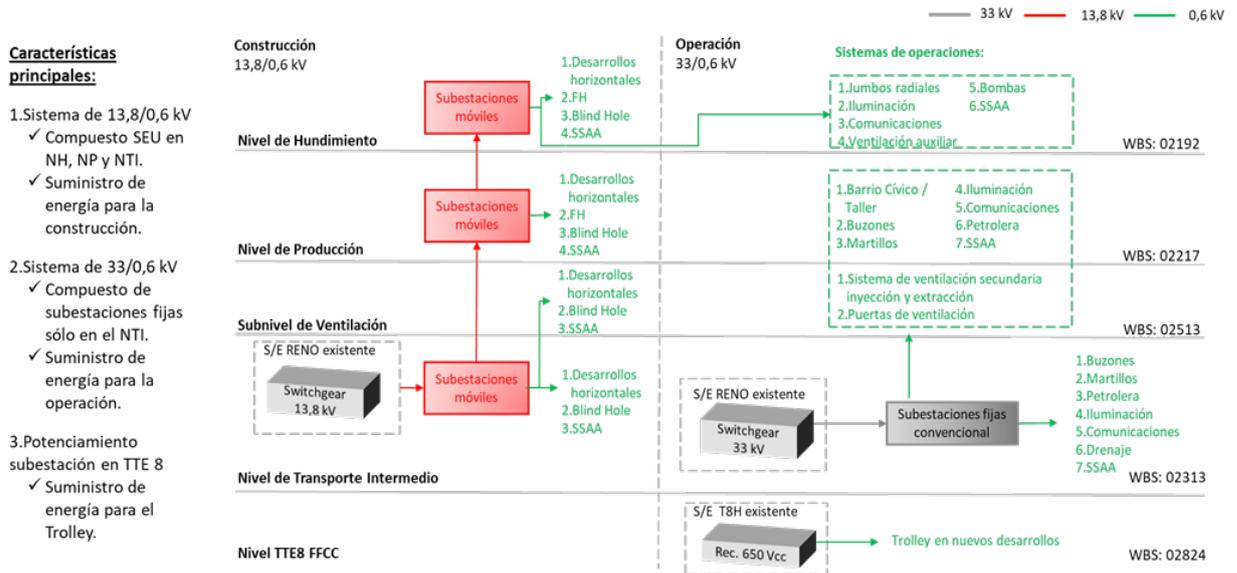


Figura 2-2: Subestaciones Eléctricas en 13,8 kV y Subestaciones en 33 kV Nivel de Transporte Intermedio

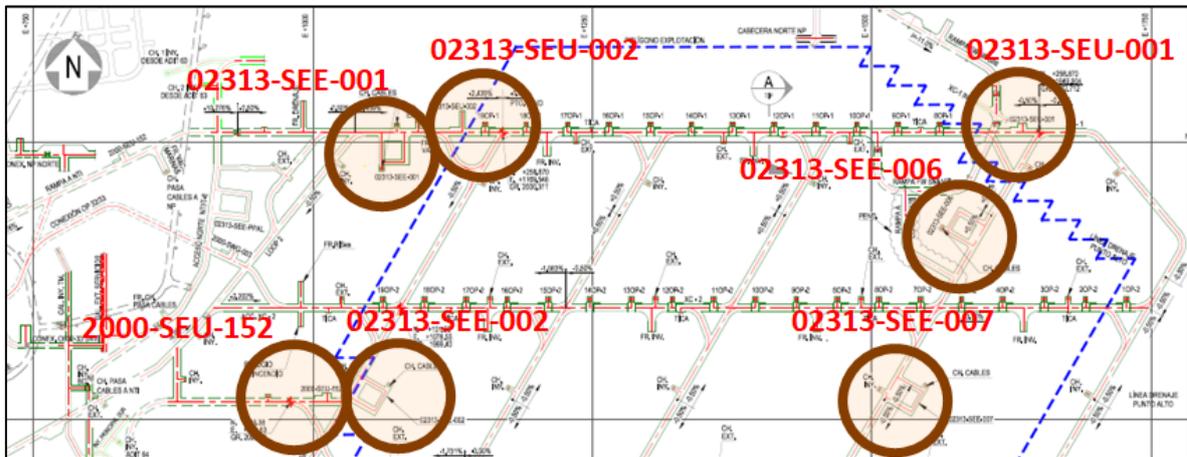

CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE

PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE

Figura 2-3: Subestaciones Eléctricas en 13,8 kV Nivel de Hundimiento


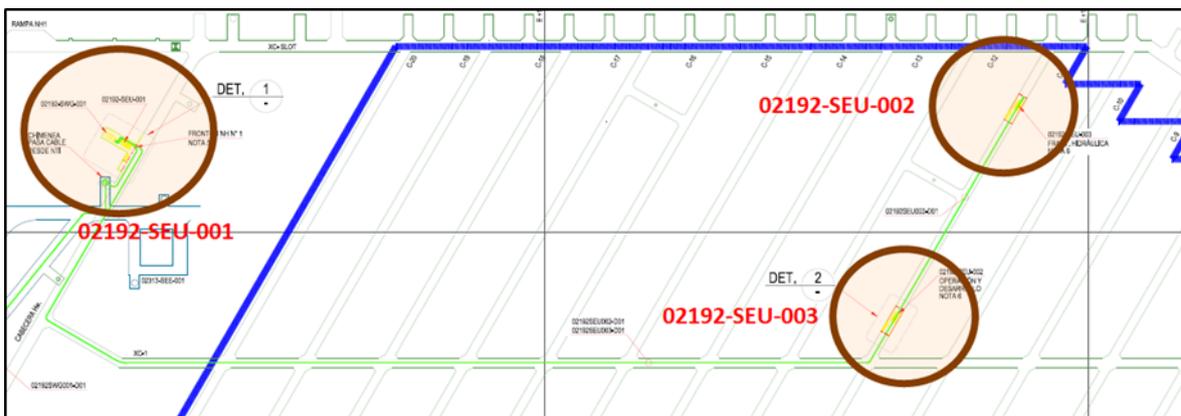


Figura 2-4: Subestaciones Eléctricas en 13,8 kV Nivel de Producción

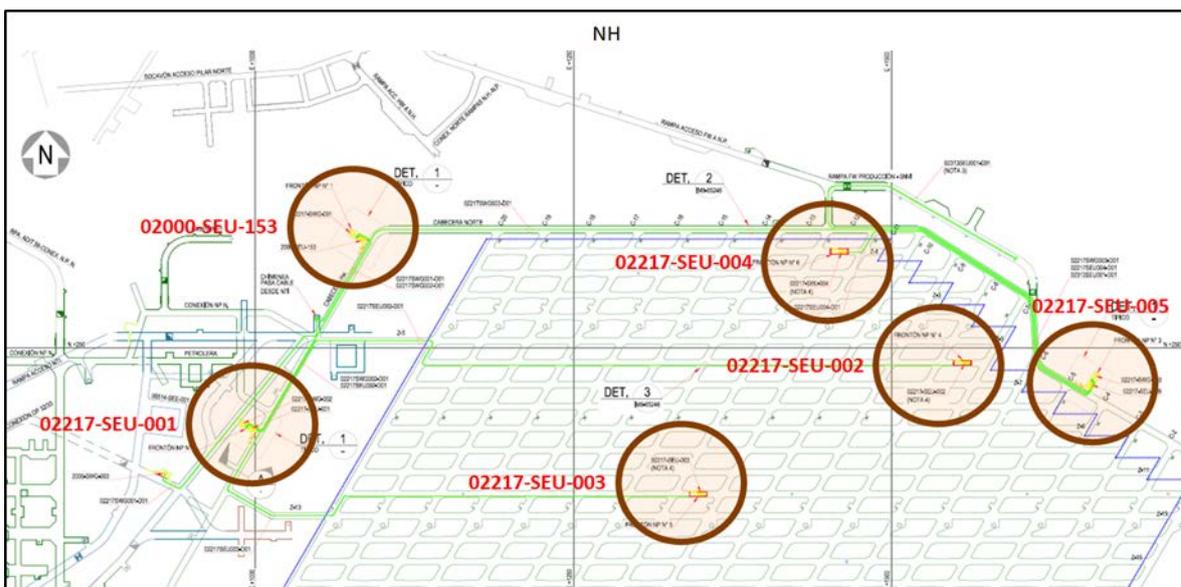

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución estimado del Encargo es de **570** días corridos.

La fecha estimada de inicio de la ejecución es para el mes de **Marzo de 2022**.

2.4. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN

Para que los interesados puedan estimar en forma preliminar el monto del futuro contrato, a continuación se describen los principales ítems y ubicaciones a considerar.

CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE

Cubicación principales obras del encargo			
Ítem	Descripción	Un	Cant
1.0	Ingeniería de Detalles y As-Built		
1.1	Ingeniería de Detalles Sistema de Ventilación y Presurización Sala Eléctrica	gl	8
1.2	Ingeniería As Built Sistema de Ventilación y Presurización Sala Eléctrica	gl	8
2.0	Obras Civiles y estructuras		
2.1	Construcción de Banco ductos	gl	1
2.2	Estructura de techo, lona ignífuga de PVC y canaletas de agua	gl	1
2.3	Estructura de techo, cubierta metálica y canaletas de agua	gl	3
2.4	Puertas de acceso Metálicas	un	23
2.5	Portones doble hoja de Acceso metálicos	un	8
2.6	Pintura piso Sala Eléctrica	m2	1.205
2.7	Cámaras eléctricas	un	2
2.8	Extintores CO2	un	16
2.9	Señalética y demarcación de áreas de seguridad	gl	4
3.0	Obras Mecánicas		
3.1	Sistema de Ventilación y Presurización Sala Eléctrica	un	12
3.2	Sistema Contra Incendio Sala Eléctrica	un	12
4.0	Obras Eléctricas		
4.1	Suministro, Montaje y conexionado canalización y cables		
4.1.1	Conduit acero galvanizado	ml	12.542
4.1.2	Conduit PVC	ml	150
4.1.3	Escalerilla 600 mm	ml	1.086
4.1.4	Cable de alumbrado	ml	7410
4.1.5	Cable Desnudo, #4/0 AWG	ml	20.400
4.1.6	Cable armado MT clase 35kV	ml	8.000
4.1.7	Cable armado MT clase 15kV	ml	10.350
4.1.8	Cable multiconductor armado 1 kV	ml	77.619
4.1.9	Cable monoconductor armado alumbrado 0,6 kV	ml	3.132
4.1.10	Cable de fuerza	ml	600
4.1.11	Cable de Control	ml	3.460
4.1.12	Cable de Señal	ml	800
4.1.13	Cable Señal de incendio	ml	11.770
4.1.14	Cable Fibra Óptica	ml	10.000
4.1.15	Cable Mensajero para cables de MT y BT	ml	74.625
4.2	Equipos Mayores Eléctricos		
4.2.1	Switchgear GIS MT 33 kV	un	4
4.2.2	Switchgear MT 13,8 kV	un	7
4.2.3	Subestación Unitaria	un	14
4.2.4	Centro Distribución de Cargas (CDC)	un	5
4.2.5	Centro Control de Motores (CCM)	un	11
4.2.6	Transformador Tipo Seco 3,5 MVA-33/06 kV	un	2
4.2.7	Transformador Tipo Seco 2 MVA-33/06 kV	un	6
4.2.8	Transformador de Alumbrado	un	25
4.2.9	Gabinete SCADA	un	4
4.2.10	Gabinete de fibra óptica	un	4
4.2.11	Banco de Baterías	un	4

**CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE**

Cubicación principales obras del encargo			
Ítem	Descripción	Un	Cant
4.2.12	Cargador de Baterías	un	4
4.2.13	UPS	un	4
4.3	Equipos Menores Eléctricos		
4.3.1	Tableros de fuerza	un	18
4.3.2	Tablero de SSAA	un	14
4.3.3	Tableros de alumbrado	un	25
4.3.4	Tableros de UPS	un	22
4.3.5	Tablero de Enchufes	un	22
4.3.6	Tablero de distribución VCC	un	4
4.3.7	Tablero de incendio	un	21
4.3.8	Baliza/Sirena	un	8
4.3.9	Safety Switch	un	29
4.3.10	Enchufe Safety Switch	un	6
4.3.11	Tablero de fuerza	un	16
4.3.12	Panel Local de Incendio	un	8
4.3.13	Equipos de iluminación LED 60 W	un	2.454
4.3.14	Equipos de iluminación LED 100 W	un	5
4.3.15	Equipos de iluminación Cinta LED 9 W	ml	750
4.3.16	Enchufes Hembras y Macho tipo "Turn Lock"	un	1.819

- ❖ Respecto a los suministros, el equipamiento eléctrico principal (Transformadores, GIS-AIS, CDC, CCM entre otros) serán aportado por CODELCO VP. El resto de materiales será aporte del contratista.
- ❖ Respecto a las cantidades señaladas son referenciales y representan las principales cantidades del contrato.

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la que se evaluará a los Postulantes de acuerdo con requisitos financieros, técnicos, comerciales y de seguridad, definidos en este documento.

En este proceso, los interesados deberán declarar su aceptación a las condiciones de precalificación establecidas por CODELCO.

Para participar de esta precalificación, las empresas deberán encontrarse inscritas en el Registro de Proveedores de CODELCO vía Red Negocios, de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripción validada en la categoría **S03.03.01** de tal manera de agilizar su participación en futuras licitaciones que CODELCO efectúe para esta categoría. Mayores detalles ver en:

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf

Para las Empresas con inscripción vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, la evaluación financiera¹ y de seguridad² se realizará en base a la información

¹ Detalles requisitos en punto 4.1 Requisitos Financieros

² Detalles requisitos en punto 4.3 Requisitos de Riesgo Profesionales, Ambiente y Calidad

**CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE**

obtenida del detalle de segmentación de la empresa (Dimensión D3: Aspectos Financieros y D4: Alineamiento HSEC), obteniéndola directamente desde la página: www.rednegociosccs.cl

Las Empresas **no inscritas, con información desactualizada, o bien con inscripción vigente y no segmentadas en la CCS, deberán entregar o actualizar la información solicitada en el registro de proveedores, a través de la página www.rednegociosccs.cl**. Mayores detalles de la documentación requerida en:

<https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx>

Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas.

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros:

Ámbito	Indicador	Fórmula	Valor límite
Liquidez	Liquidez Corriente	$= \frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$	$x \geq 1$
	Test Ácido	$= \frac{\text{Activo Circulante} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo Circulante}}$	$x \geq 0,85$
Solvencia	Capacidad Pago de Deuda	$= \frac{\text{Deuda Financiera Corto} + \text{Largo Plazo}}{\text{EBITDA}}$	$x < 4$
	Razón de Endeudamiento	$= \frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Patrimonio}}$	$x < 3,7$
Circulación	Días de Rotación Cuenta por Pagar	$= 360 / (\text{Compras de Crédito Netas} / \text{Cuentas por Pagar Promedio})$	$x < 120$
	Ciclo de conversión de efectivo	$\text{CCE} = \text{DPI} + \text{DPC} - \text{DPP}$ DPI = Días Promedio Inventario DPC = Días Promedio Cobro DPP = Días Promedio Pago	$x < 90$
Rentabilidad	Rentabilidad Neta	$= \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Ventas}}$	$x > 2\%$
	ROA (Retun on Assets)	$= \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Activos Totales}}$	$x > 2\%$
	ROE (Retun On Equity)	$= \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Patrimonio}}$	$x > 2\%$
Capacidad	Capacidad de Contratación Disponible (CCD)	$\text{CCD} = \text{CCT} - \text{Backlog 12 meses}$ CCT = Patrimonio * 6,67 CCT = Capacidad de contratación total MAC = Monto anualizado del contrato	$\text{CCD} \geq 0,7 * \text{MAC}$

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información complementaria si el Postulante no precalifica de manera directa.

CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE

3.2. REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTO	REQUISITO
Experiencia y aspectos técnicos	<p>En caso de Consorcio Prometido, al menos uno de los integrantes del consorcio deberá cumplir con la experiencia solicitada, a continuación se detalla la experiencia requerida:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hormigón Estructural Volumen total ejecutado \geq 10.000 m³ Volumen en un Contrato \geq 1.000 m³ ✓ Montaje Estructuras metálicas: Experiencia Cuantificada Total \geq 1.000.000 US\$ ✓ Montaje Mecánico: Experiencia Cuantificada Total \geq 1.000.000 US\$ ✓ Montaje equipos eléctricos de poder (NC1 y NC2): Experiencia Cuantificada Total \geq 5.000.000 US\$ ✓ Trabajos en Gran Minería del Cobre: Experiencia en uno o más Contratos sobre USD 20.000.000 cada uno de ellos. ✓ Puesta en marcha (PEM): Experiencia en la ejecución de una o más PEM de subestaciones eléctricas de más de 3,5 MVA de potencia instalada. <p>Experiencia Especifica (NC):</p> <p>NC1: Montaje de equipos eléctricos, comprende la instalación de equipos eléctricos mayores y puesta en servicio de salas eléctricas que incluyen equipos de media tensión Switchgear tipo GIS MT, transformadores secos, Subestaciones móviles de MT, Centro de Distribución de Cargas, Centros de Control de Motores en Baja Tensión y tendido de cables de MT.</p> <p>NC2: Considera montaje de subestaciones de más de 3,5 MVA de potencia instalada.</p>

3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD

ASPECTO	REQUISITO
Seguridad	<p>Los parámetros a evaluar en aspectos de riesgos profesionales, ambiente y calidad, cumpliendo con los requisitos internos vigentes de CODELCO, serán principalmente el IF (Índice de frecuencia) e IG (Índice de Gravedad).</p> <p>Estos índices no deberían superar los Target establecidos como máximos tolerables:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IF: 0,75 2. IG: 130 3. Accidentes Fatales=0, siempre será la meta.

CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN

Los Postulantes deberán completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán presentarse los antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista. Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el Consorcio.

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS

4.1.1. Estados Financieros Auditados

Balance Clasificado y Estado de Resultados correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020.

4.1.2. Listado de Contratos en ejecución (En Pesos)

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de proveedores de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cl.

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria de todas y cada una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá presentar toda la documentación que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos financieros.

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros antecedentes necesarios para concluir la evaluación.

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los Postulantes deben presentar el Informe DICOM Full Empresas con antigüedad no mayor a 30 días.

4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS

Para acreditar la experiencia declarada deberán completar los formularios entregados para tal efecto.

Para cada contrato declarado se debe presentar un certificado de la empresa mandante que acredite lo informado, también podrá servir de respaldo el Estado de pago parcial o final en caso de estar en ejecución, finiquito del contrato u otro similar que acredite dicha información. También debe declararse el nombre del responsable del mandante y su número telefónico /e-mail de contacto.

Los montos de los contratos deberán entregarse en **dólares**.

Marcar y Detallar la experiencia específica, solicitada en 3.2 (NC1 y NC2).

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD

El Proponente deberá presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados

CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE

sobre lesiones de su personal. Este debe contar con la información por separado para los últimos 24 meses.

- a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes períodos:
 - Período 1: Junio 2019 a Mayo 2020
 - Período 2: Junio 2020 a Mayo 2021
- b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes períodos:
 - Período 1: Junio 2019 a Mayo 2020
 - Período 2: Junio 2020 a Mayo 2021
- c. Número de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes períodos:
 - Período 1: Junio 2019 a Mayo 2020
 - Período 2: Junio 2020 a Mayo 2021
- d. Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa según DS 110.
- e. En el caso que aplique a algún Proponente, este debe entregar el Certificado vigente del Sistema de Gestión (CSG), de:
 - Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
 - Calidad (ISO 9001)
 - Medio Ambiente (ISO 14001)
 - Otros homologables

Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los resultados de seguridad de la empresa o socio (Consortio) con el indicador de accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos.

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cl.

4.5. ANTECEDENTES LEGALES

En el Formulario "Litigios en Curso", los Proponentes deberán presentar una declaración firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se debe indicar la calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.

Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos.

5. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando un correo electrónico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso, indicando expresamente su aceptación de las condiciones del proceso de precalificación establecidas por CODELCO:

Brisa Campillay Alarcón (bcampill@codelco.cl)

Maricela Vicuña Garretón (MVicu002@codelco.cl)

CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE

CODELCO utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una capacitación para usar esta herramienta deberá inscribirse en línea en el siguiente link:

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html, donde además encontrará el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a Paso para acceder a SAP ARIBA.

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, deberá ingresar en el siguiente link:

<https://supplier.ariba.com/>

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

Empresas que aún no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso podrán solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, **(posterior a esta fecha, CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripción)** una inscripción provisoria por 30 días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes antecedentes:

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)	
DATOS OBLIGATORIOS	
RUT	
RAZÓN SOCIAL	
DIRECCIÓN	
COMUNA	
CÓDIGO POSTAL	
CIUDAD	
NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS	
E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS	
TELÉFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS	
IVA (si/no)	
RETENCIÓN 10% (si/no)	
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS	Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas categorías

**CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE**

DATOS BANCARIOS (OPCIONAL) En caso de ingreso de estos datos, favor respaldar con certificado o cartola del RUT	
PROVEEDORES NACIONALES	
BANCO	
N° CUENTA	
PROVEEDORES EXTRANJEROS	
PAIS	
BANCO	
N° CUENTA	
CODIGO ABA (*)	
CODIGO SWIFT (*)	
CODIGO IBAN (*)	
CODIGO CHIPS (*)	

(*) Cuando corresponda

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio para el proveedor estar inscrito en el [Registro de Contratistas y Proveedores de CODELCO](#), dicha inscripción no será requisito para presentar ofertas y participar en las actividades del proceso de Licitación previas a la adjudicación del Contrato.

Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.

Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.

**CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE**

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	HORA
Publicación llamado a Precalificación	Página web de CODELCO	30-jul-21	Durante el día
Término de publicación llamado a Precalificación	Página web de CODELCO	06-ago-21	23:00 horas
Intención de Participar	Vía correo electrónico bcampill@odelco.cl	09-ago-21	Hasta las 18:00 horas
Publicación de Antecedentes de Precalificación	Portal de Negocios de CODELCO SAP ARIBA [N° Doc250877321]	16-ago-21	Durante el día
Recepción antecedentes de Precalificación	Registro de Proveedores de CODELCO (CCS), para antecedentes financieros, seguridad y compliance Portal de Negocios de CODELCO SAP ARIBA [N° Doc250877321], para el resto de los antecedentes.	25-ago-21	Hasta las 11:00 horas
Resultado de Precalificación	Vía Carta enviada por email	12-oct-21	Durante el día (Estimada)

Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los Postulantes.

**CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE**

7. FORMULARIOS

ANT	DESCRIPCIÓN	PLATAFORMA
01	Identificación del Proponente	SAP ARIBA
01B	Consortio Comprometido	SAP ARIBA
01D	Informe Dicom Full Empresas (Boletín Comercial)	Adjunto sin formato
01E	Certificado de Deuda Fiscal (TGR)	Adjunto sin formato
02	Estado de Resultado y Balance General	CCS
03	Resumen de Estados Financieros	CCS
03B	Estados Financieros	CCS
04	Listado de Contratos en Ejecución	SAP ARIBA
05	Experiencia General de la Empresa	SAP ARIBA
05A	Experiencia Específica de la Empresa	SAP ARIBA
06	Declaración Jurada Vinculaciones CODELCO	SAP ARIBA
07	Certificado de Resultados de Seguridad	CCS
08	Certificaciones	Adjunto sin formato
09	Litigios en curso	SAP ARIBA
10	Certificado de Dirección del Trabajo	SAP ARIBA
11	Formulario de Participación de Ejecutivos	SAP ARIBA
12	Formulario de Participación Matriz	SAP ARIBA